


Б И Л Т Е Н бр.160  
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
21.09.2023. године

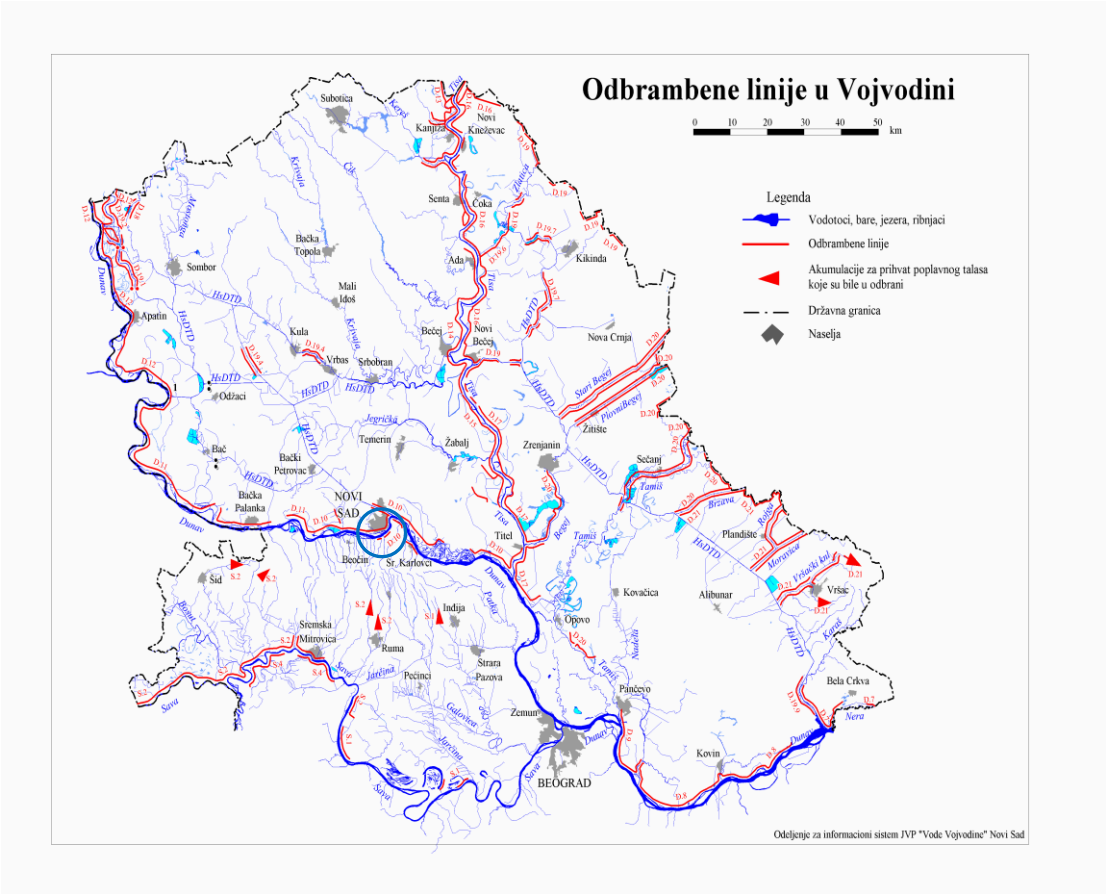

| Водоток    | Дужина одбрамбене линије (km) |                  |
|------------|-------------------------------|------------------|
|            | редовна одбрана               | ванредна одбрана |
| Дунав      | 2,35                          |                  |
|            |                               |                  |
|            |                               |                  |
| Укупно:    | 2,35                          |                  |
| СВЕУКУПНО: | 2,35                          |                  |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>P.O.</b> | <b>редовна одбрана</b>  |
| <b>B.O.</b> | <b>ванредна одбрана</b> |

## I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

| ВОДОТОК | ВОД. СТАНИЦА | P.O. | B.O. | ВОДОСТАЈ<br>20.09.2023. | ВОДОСТАЈ<br>21.09.2023. |
|---------|--------------|------|------|-------------------------|-------------------------|
| Дунав   | Нови Сад     | 450  | 700  | 98 (0)                  | 93 (-5)                 |

## II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

|                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</b><br>Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km. | <b>2,35 km (редовна одбрана)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји узводно од Новог Сада су у опадању а низводно у стагнацији.

## IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

| ВОДНА ЈЕДИНИЦА:       | ОБЈЕКТИ   | ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Шајкашка – Нови Сад“ | Д.10.4.1. | Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације.<br>У току су радови на санацији излива канализације и косине кеја у зони изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1. Радове изводе ВПД „Регулације“ доо из Сремске Митровице и ГП „Градитељ НС“ доо из Новог Сада, на основу уговора са ЈКП „Водовод и Канализација“ Нови Сад. Настављени су радови од претходног дана. На градилишту је присутно 6 радника са руководиоцем радова. Од машина ради багер са стрелом. |

### **Доставити:**

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

**Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.**