


БИЛТЕН бр. 19

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

19.01.2024. године

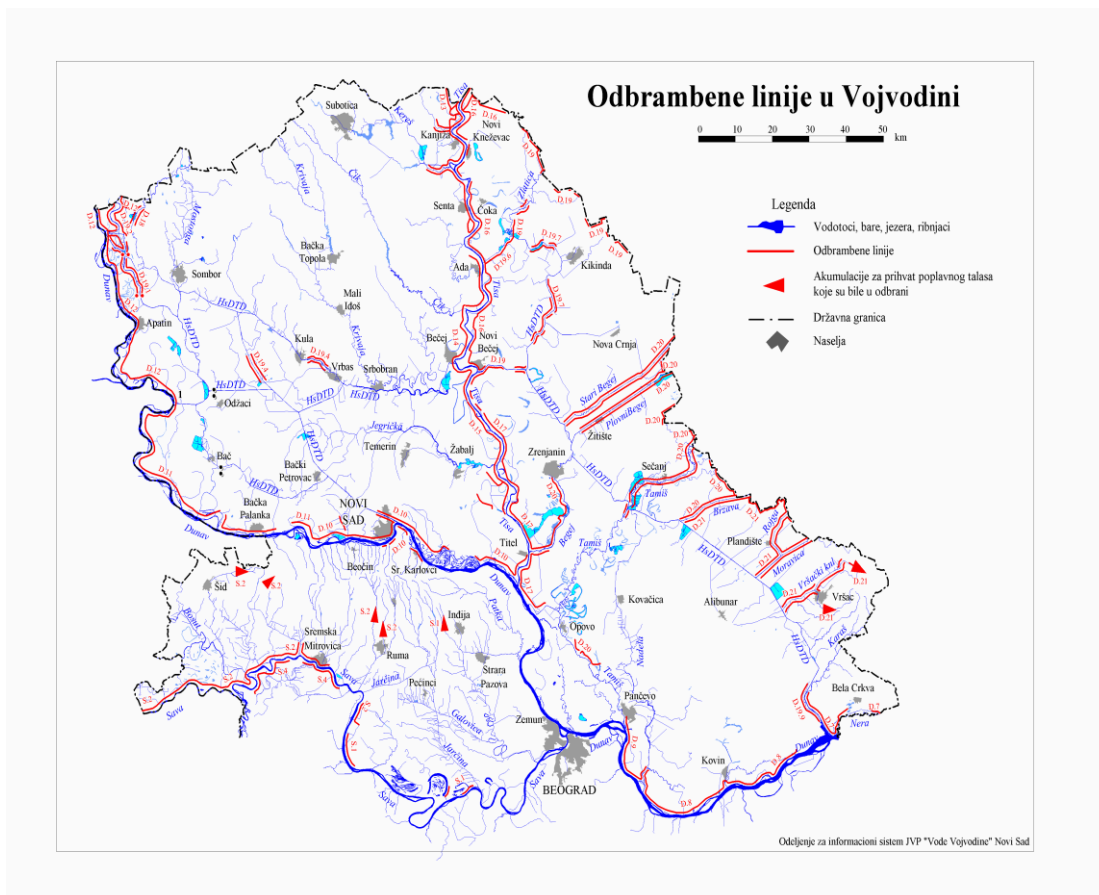

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Укупно:		
СВЕ УКУПНО:		

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 18.01.2024.	ВОДОСТАЈ 19.01.2024.
Дунав	Нови Сад	450	700	477 (-18)	452 (-25)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Шајкашка – Нови Сад“, дана 19.01.2024. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 452 cm на меродавном водомеру „Нови Сад“ Наредбом бр.10. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Дунав:

- Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца у дужини од 11,44 km.

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме је укинута одбрана од поплава укида се дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад	Д.10.3.	Укнуте су мере редовне одбране од поплава на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.