


БИЛТЕН бр. 83

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

05.10.2024. године

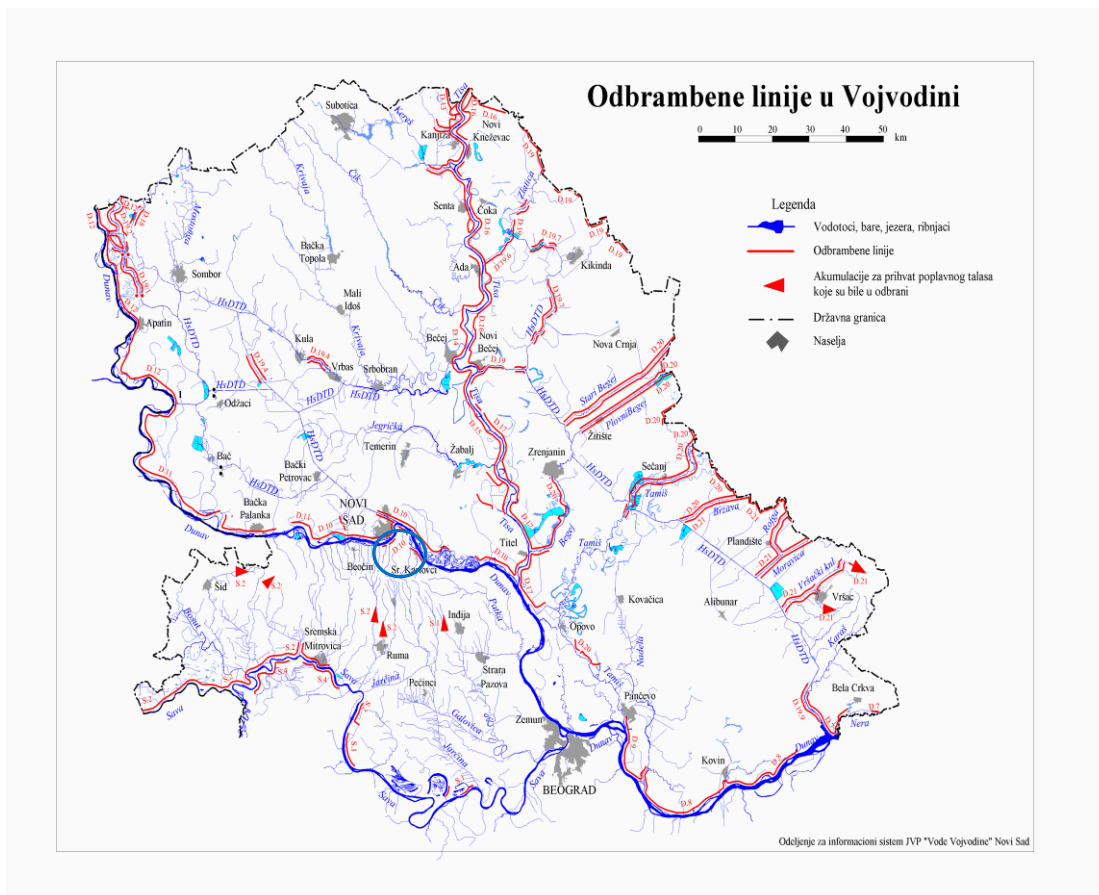

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	11,44	
Укупно:	11,44	
СВЕ УКУПНО:	11,44	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 04.10.2024.	ВОДОСТАЈ 05.10.2024.
	Нови Сад	450	700	473 (-14)	452 (-21)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“	
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 км)	11,44 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
	Д.10.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. У току јучерашњег дана отворена је устава „Акваријум“ у Сремској Каменици. И даље су затворене уставе „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину. Нема пријављених негативних појава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
9. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.